


Formazione di Condensa nel periodo estivo

1. Unità GEP E (incluso)
2. Pannello Solare Termodinamico (incluso)\*
3. Termo Accumulatore Volano (escluso)
4. Vaso di espansione riscaldamento (escluso)
5. Valvola di sicurezza 6 bar (esclusa)
6. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata (esclusa)
7. Termostato per controllo valvola a 3 vie (escluso)
8. Caldaia con produzione ACS Istantanea (esistente) \*\*

Mandata Liquido  
Tubo 1/4" in Rame

Linee Freon  
Max 8m equivalenti

Aspirazione Gas  
Tubo 3/8" in Rame

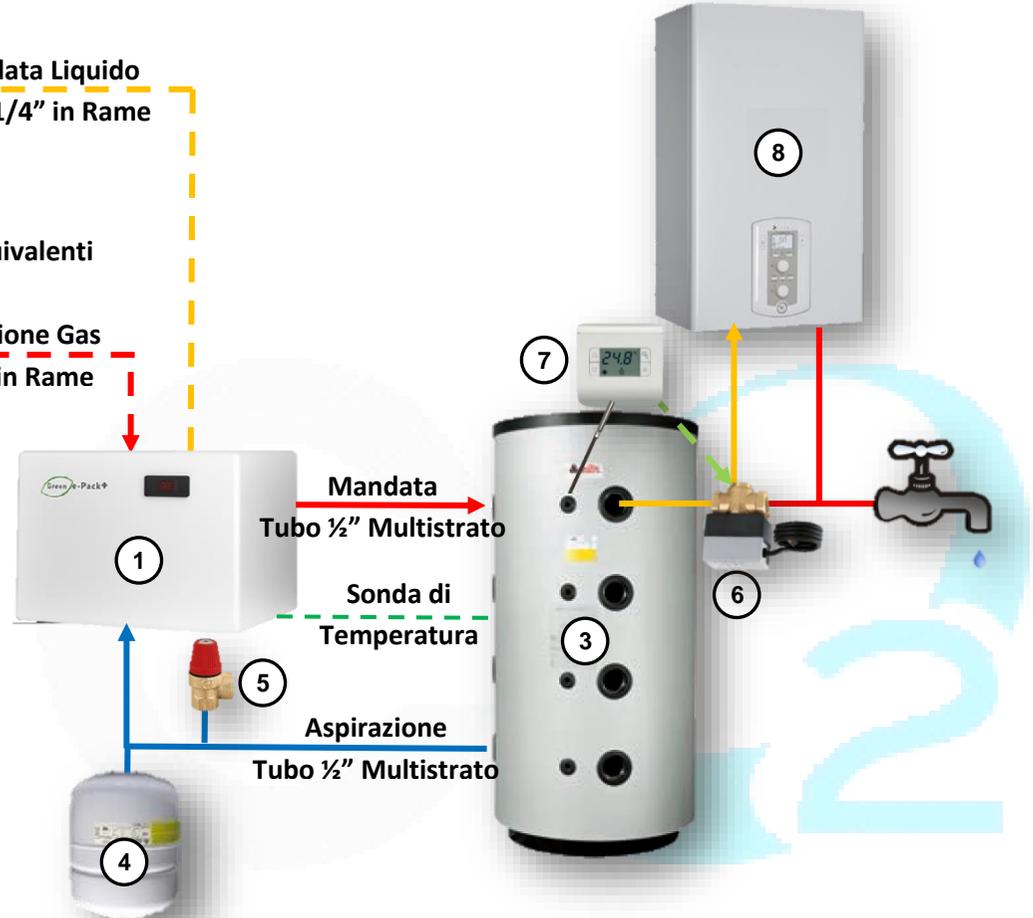

Mandata  
Tubo 1/2" Multistrato

Sonda di  
Temperatura

Aspirazione  
Tubo 1/2" Multistrato

ZERO CO<sub>2</sub> by AAVN General Contractor

\* No.2 per GEP Double (ciascuno con circuito freon indipendente)

\*\* Verificare con il costruttore la possibilità di alimentare la caldaia con acqua pre-riscaldata

